



# Adventus

nezisková organizácia,  
sídlo a korešpondenčná adresa: Sv. Gorazda 526/8, 951 31 Močenok

Obec Močenok  
Sv. Gorazda 629/82  
951 31 Močenok

OBEC MOČENOK	
Dátum:	20-11-2023
Číslo záznamu:	9179/2023
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Súhlasová 19.11.2023 (16)

Močenok 16.11.2023

## VEC: Žiadosť o udelenie súhlasu so zriadením vecného bremena

Nezisková organizácia ADVENTUS, so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31 Močenok pripravuje výstavbu „ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB“, na pozemku KN“C“ p.č. 832 k.ú. Močenok. V rámci riešenia NN prípojky sa počíta s napojením rozvádzača RE z transformačnej stanice TS 0046-023 káblom v dĺžke cca 10,00 m. Hlavný rozvádzač plánovaného objektu sa napojí s káblom v celkovej dĺžke 250,00 m cez pozemok KN“E“ p.č. 1747/1 k.ú. Močenok, druh pozemku ostatná plocha, vo vlastníctve obce Močenok - LV č. 4274 v podiele 1/1.

Na základe vyššie uvedeného si vás dovoľujem osloviť so žiadosťou o udelenie súhlasu Obce Močenok, ako vlastníka dotknutého pozemku, so zriadením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech neziskovej organizácie ADVENTUS za účelom osadenia elektromerového rozvádzača a elektrickej prípojky v predpokladanej dĺžke cca 260,00 m pre stavbu: „Zariadenie sociálnych služieb“ a s tým súvisiacich nevyhnutných oprávnení pre n.o. Adventus.

Vopred ďakujem za vybavenie mojej žiadosti.

S pozdravom

ThLic. Juraj Lenický  
riaditeľ

Príloha: koordinačná situácia

Kontakt: t.č. 0918 510 409, 0908 358 509

ADVENTUS n.o.  
Sv. Gorazda 526/8  
951 31 Močenok

Nitra 09. 03. 2023

**Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia**

Vážený pán Thlic. Juraj Lenický

na základe Vašej žiadosti zo dňa 7.2.2023 o vyjadrenie k možnosti pripojenia v obci Močenok na parcele číslo 832 s maximálnou rezervovanou kapacitou 100A/3f si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné stanovisko:

Pripojenie nového odberného miesta umiestneného na vyššie uvedenom parcelnom čísle bude možné z existujúcej transformačnej stanice TS 0046-023 (ďalej len TS) vybudovaním elektrických zariadení žiadateľa:

- podzemnej 1 kV káblovej elektrickej prípojky z vývodu č.7 uvedenej TS,
- elektromerového rozvádzača pre polopriame meranie s hlavným ističom s In=100A/3f - umiestniť na verejne prístupné miesto pri TS,
- vlastných rozvodov.

Presnú špecifikáciu technických podmienok pripojenia Vám stanovíme v Zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy na základe podania si žiadosti o pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia je platné 12 mesiacov od dátumu jeho vydania a nie je možné použiť ako vyjadrenie našej spoločnosti k projektovej dokumentácii pre vydanie územného alebo stavebného rozhodnutia (pri jednaníach s našou spoločnosťou vo vyššie uvedenej veci predložte toto stanovisko).


S pozdravom

Západoslovenská distribučná, a.s.  
90  
BRATISLAVA

Ing. Štefan Pavlov  
vedúci správy EZ

Ladislav Miškovič  
asset manažér správy EZ



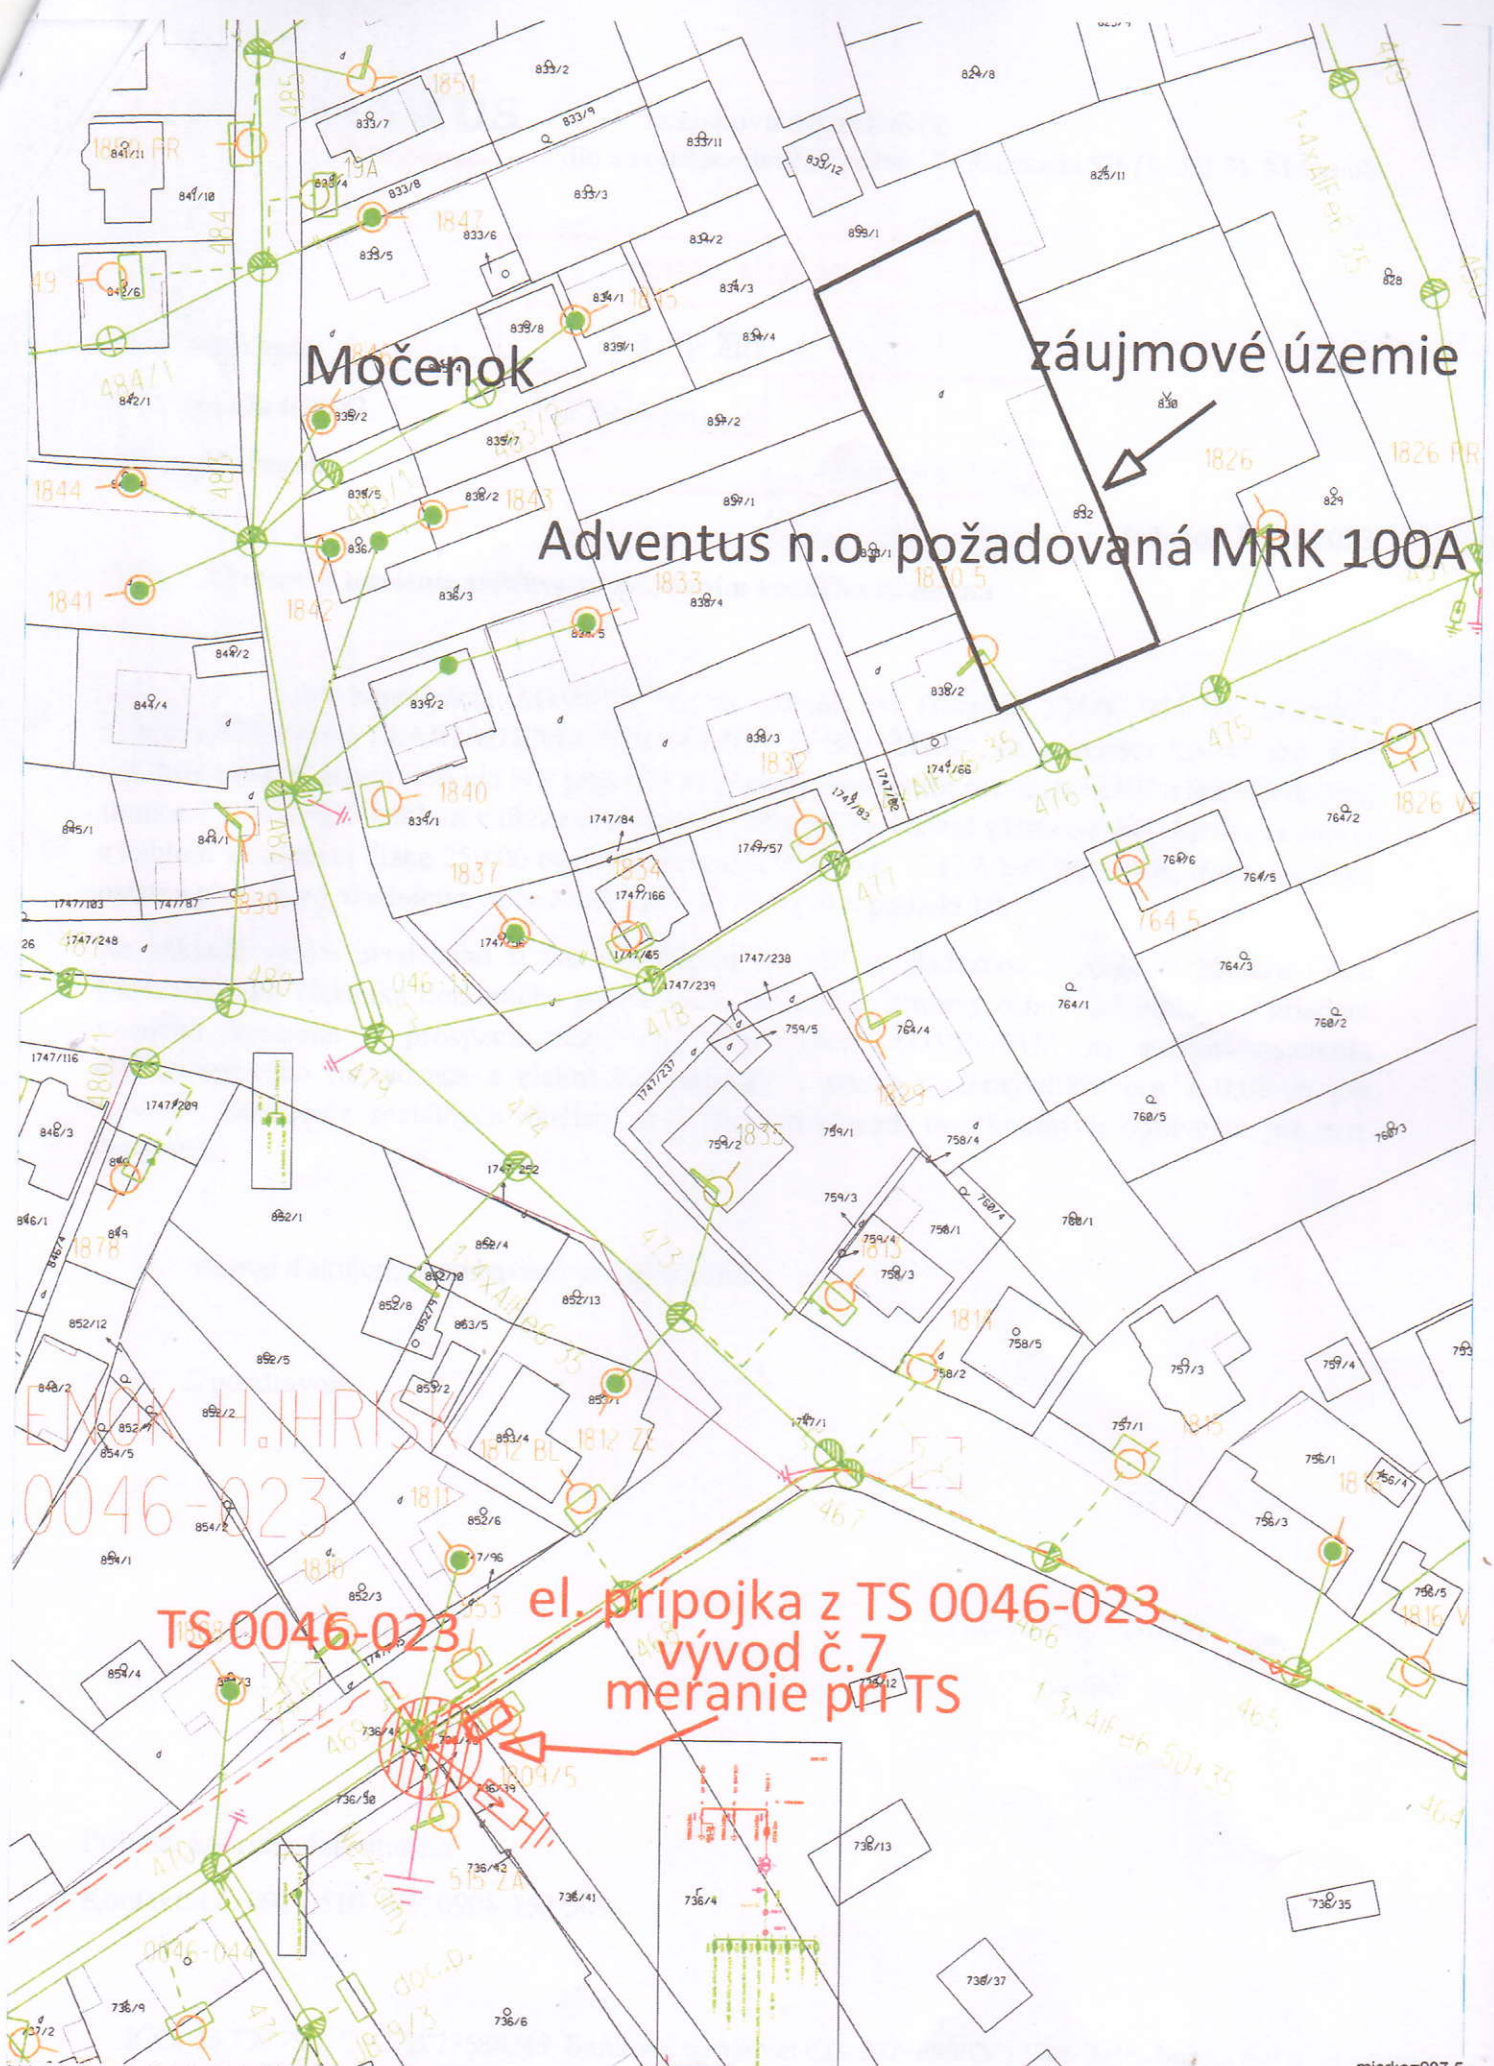

Močenok

záujmové územie

Adventus n.o. požadovaná MRK 100A

TS 0046-023 el. prípojka z TS 0046-023  
vývod č.7  
meranie pri TS